


## KLD-100 BESTURINGSTOETSEN

Tik hier voor het hoofdmenu.



Indien er geen alarm is staat hier het dagnummer

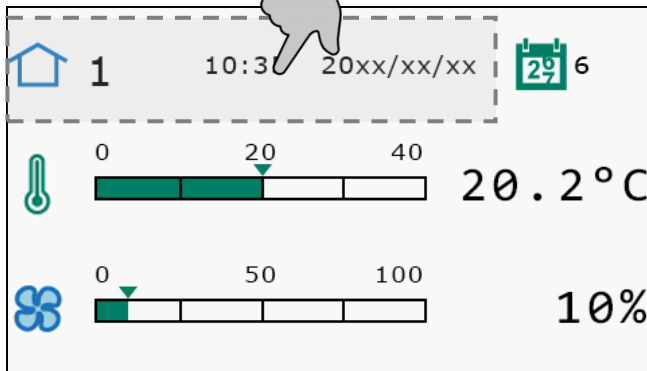

Alarm: Tik op het pictogram voor het vervolgscherm.

Afdelingstemperatuur. Tik op het temperatuur symbool voor het vervolgscherm.

Afdelingsventilatie. Tik op het ventilator symbool voor het vervolgscherm.



Vorige



Volgende



Verlagen



Verhogen



Annuleren



Ok



Afdeling buitenbedrijf



Menukeuze



Keuze geblokkeerd



Keuze + Alarm melding



Keuze + Alarm



Meerkeuzetoets



Meerkeuze + Alarm melding



Meerkeuze + Alarm




Type regeling



Pagina-indicator (blauw)

## LEDBAR

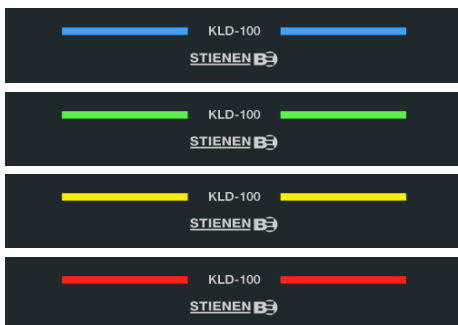

**Blauw**

constant aan:

**afdeling uit bedrijf**



**Groen**

constant aan:

geen alarm

**Geel**

constant aan:

alarm, alarmvertragingstijd is nog niet verstreken

**Rood**

constant aan:

knippert regelmatig:

Alarm

knippert onregelmatig:

hoofdalarm uitgeschakeld

alarm tijdelijk uitgeschakeld

## SCHERMNUMMER/SCHERMAFDruk



Door 3x kort achter elkaar op de entertoets te drukken verschijnt het **schermnummer** op het display. Wordt het scherm verlaten of wordt wederom 3x op de entertoets gedrukt, dan verdwijnt het schermnummer weer.



Steek een USB stick in de USB poort van de LCCPU print. Door de toets combinatie in te drukken wordt de **scherm afbeelding** opgeslagen op de USB-stick.

Stienen BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document en wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Verder behoudt Stienen BE zich het recht voor, dit document te herzien of te wijzigen zonder de verplichting een persoon of organisatie van een dergelijke verbetering of wijziging in kennis te stellen.

## CURVEN



Curve is ingeschakeld



Curve is uitgeschakeld



Schakel curve aan



Schakel curve uit



Stel dagnummers curve in



Stel inlaatklep uitgangskarakteristiek in.



Stel curve afdelingstemperatuur in



Stel curve ventilatie in bij weergeven klepstanden (linker kolom)




Stel curve klepstand in bij weergeven ventilatie (linker kolom)




Stel curve minimum ventilatie in




Stel curve maximum ventilatie in

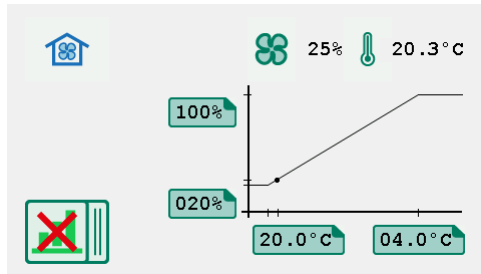

Curve uit: met behulp van de 4 instellingen kan de ventilatie worden ingesteld (curve uit).

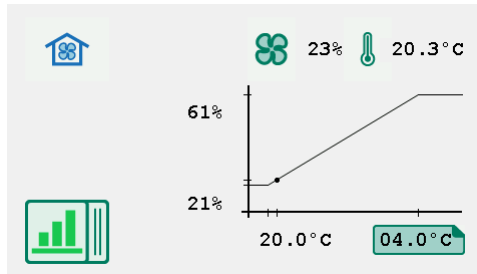


De instellingen komen uit de curve, alleen de bandbreedte kan worden ingesteld.

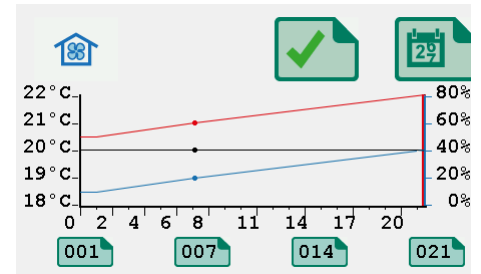


Stel dagnummers curve in.


Zwart: afdelingstemperatuur  
Rood: maximum ventilatie  
Blauw: minimum ventilatie

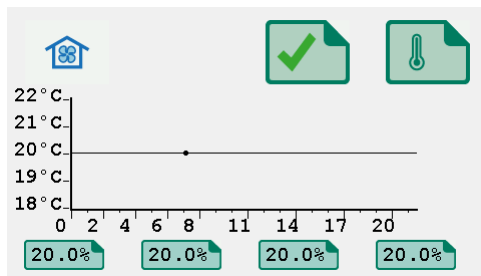

Stel curve afdelingstemperatuur in.

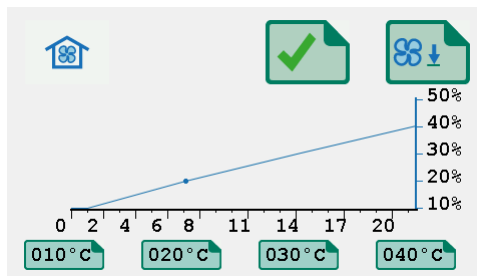

Stel curve minimum ventilatie in.

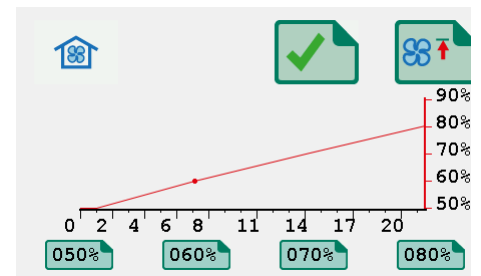

Stel curve maximum ventilatie in.

## MENU TOETSEN



**AFDELING UITBEDRIJF**  
(led indicator knippert blauw)



Management.



Alarm.



Systeem instellingen.



Inlaatklep.



Vloerverwarming.



Koeling.



Curve.



Apparaat.



Afdelingsverwarming.



Datum en tijd



Karakteristiek.



Bevestig keuzes en ga daarna naar vervolgscherm



Ventilatie.



Inlaatverwarming.

## PAGINA INDICATIE (blauw)

|  |                          |  |                             |  |                             |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
|  | Management.              |  | Alarm.                      |  | Datum/tijd.                 |
|  | Apparaat.                |  | Alarm apparaat.             |  | Curve.                      |
|  | Afdelingsventilatie.     |  | Alarm afdelingsventilatie.  |  | Karakteristiek.             |
|  | Inlaatklep.              |  | Alarm afdelingstemperatuur. |  | Installatie-scherm.         |
|  | Afdelingsverwarming.     |  | Alarm AQC.                  |  | Inlaatverwarming.           |
|  | Vloerverwarming.         |  | Koeling.                    |  | Alarm koeling.              |
|  | Buitentemperatuur alarm. |  | Communicatie fout.          |  | Thermo differentiaal alarm. |

## ALARMEN

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | Geen alarm / Geen alarm (alarm uitgeschakeld) / Alarmmelding / Alarmmelding (alarm uitgeschakeld) / Alarm / Alarm uitgeschakeld |
|  |  |  |  |  |  | Alarm afdelingstemperatuur  |
|  |  |  |  |  |  | Alarm afdelingsventilatie   |
|  |  |  |  |  |  | Alarm apparaat  |
|  |  |  |  |  |  | Alarm AQC-unit  |
|  |  |  |  |  |  | Alarm vloerverwarming   |
|  |  |  |  |  |  | Alarm inlaatverwarming  |
|  |  |  |  |  |  | Alarm buitenvoeler  |
|  |  |  |  |  |  | Thermo differentiaal alarm  |


























## ALARM ICONEN

|  |  |  |                                  |  |                                     |
|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Geen alarm.                                    |  | Geen alarm (alarm uitgeschakeld) |  | Alarm (alarmrelais "in")            |
|  | Alarm uitgeschakeld.                           |  | Alarmmelding.                    |  | Alarmmelding (alarm uitgeschakeld). |
|  | Temperatuursensor defect.                      |  | Temperatuur te hoog.             |  | Temperatuur te laag.                |
|  | Absolute temperatuur alarm-grens overschreden. |  | Geen buitentemperatuur.          |  | AQC-klep defect.                    |
|  | Ventilatie 0%.                                 |  | Ventilatie te laag.              |  | Ventilatie te hoog.                 |
|  | Geen info van afdeling.                        |  | Bodemprint niet gevonden.        |  | Communicatie fout.                  |
|  | Jumper A LCCPU print niet bovenste positie.    |  |                                  |  |                                     |



## STATUS ICONEN















|  |  |   |
|--|--|---|
|  Afdeling <b>BUITENBEDRIJF</b> . |  Afdeling in bedrijf          |  Alarm in afdeling |
|  Wacht                           |  Geen data overdracht.        |  Data overdracht   |
|  Data overdracht mislukt         |  Succesvolle data overdracht. |  Let op!           |
|  Afdelingsverwarming "aan"       |  Afdelingsverwarming "uit"    |   |

## BESTURINGSINDICATIE ICONEN

|   |  |   |
|---|--|---|
|  Temperatuur / momentele temperatuur. |  Ventilatie / momentele ventilatie. |  Afdelingsverwarming aan             |
|  Minimum temperatuur.                 |  Minimum ventilatie.                |  Afdelingsverwarming uit             |
|  Maximum temperatuur.                 |  Maximum ventilatie.                |  Vloerverwarming aan                 |
|  Absolute temperatuur.                |  AQC-unit                           |  Vloerverwarming uit                 |
|  Ingestelde temperatuur.              |  Inlaatklep.                        |  Koeling aan                         |
|  Buitentemperatuur.                   |  Apparaat.                          |  Koeling uit                         |
|  Datum.                               |  Tijd.                              |  Toegang (installatie-instellingen). |
|  Dag.                                |  Softwareversie en datum.          |  Toegang geweigerd.                 |
|  Curve.                             |  |   |

## MEERKEUZE TOETSEN

  Pop-upschermbom de keuze te bevestigen.

|  |
|--|
|     Klimaatregelaar uit bedrijf / in bedrijf / reinigen / opwarmen. |
|   Hoofdalarm AAN / UIT. <b>Let op! Verandering van deze waarde heeft een grote invloed op de werking van de klimaatregelingen.</b>  |
|   Alarm tijdelijk uitgeschakeld (gedurende xx minuten).   |
|   Test sirene (gedurende xxx seconden).   |
|   OK.<br>Annuleren.   |
|   Europese notatie, Engelse notatie.  |